


ATENÇÃO
Ao receber o trecho deve-se :
TESTAR ausência de tensão
ATERRAR a rede
SINALIZAR o local da obra



REDE	AT	BT	MISTA	TOTAL	POSTE	TRAFO	TOT. POSTE PROJETO	TOT. POSTE DE TELEFONIA C/ INTERVENÇÃO
INSTALAR	--	444	--	444	14	--	22	--
RETIRAR	--	542	--	542	11	--	--	--




DESLOCAR POSTE PARA O CENTRO DA AVENIDA
CONFIRMAR ALINHAMENTO COM PREFEITURA DE BANDEIRANTE COM OSVALDO-991640390

FLUXOGRAMA

AREA	DATA	VISTO
GENESIS		
SIMD		
GED		

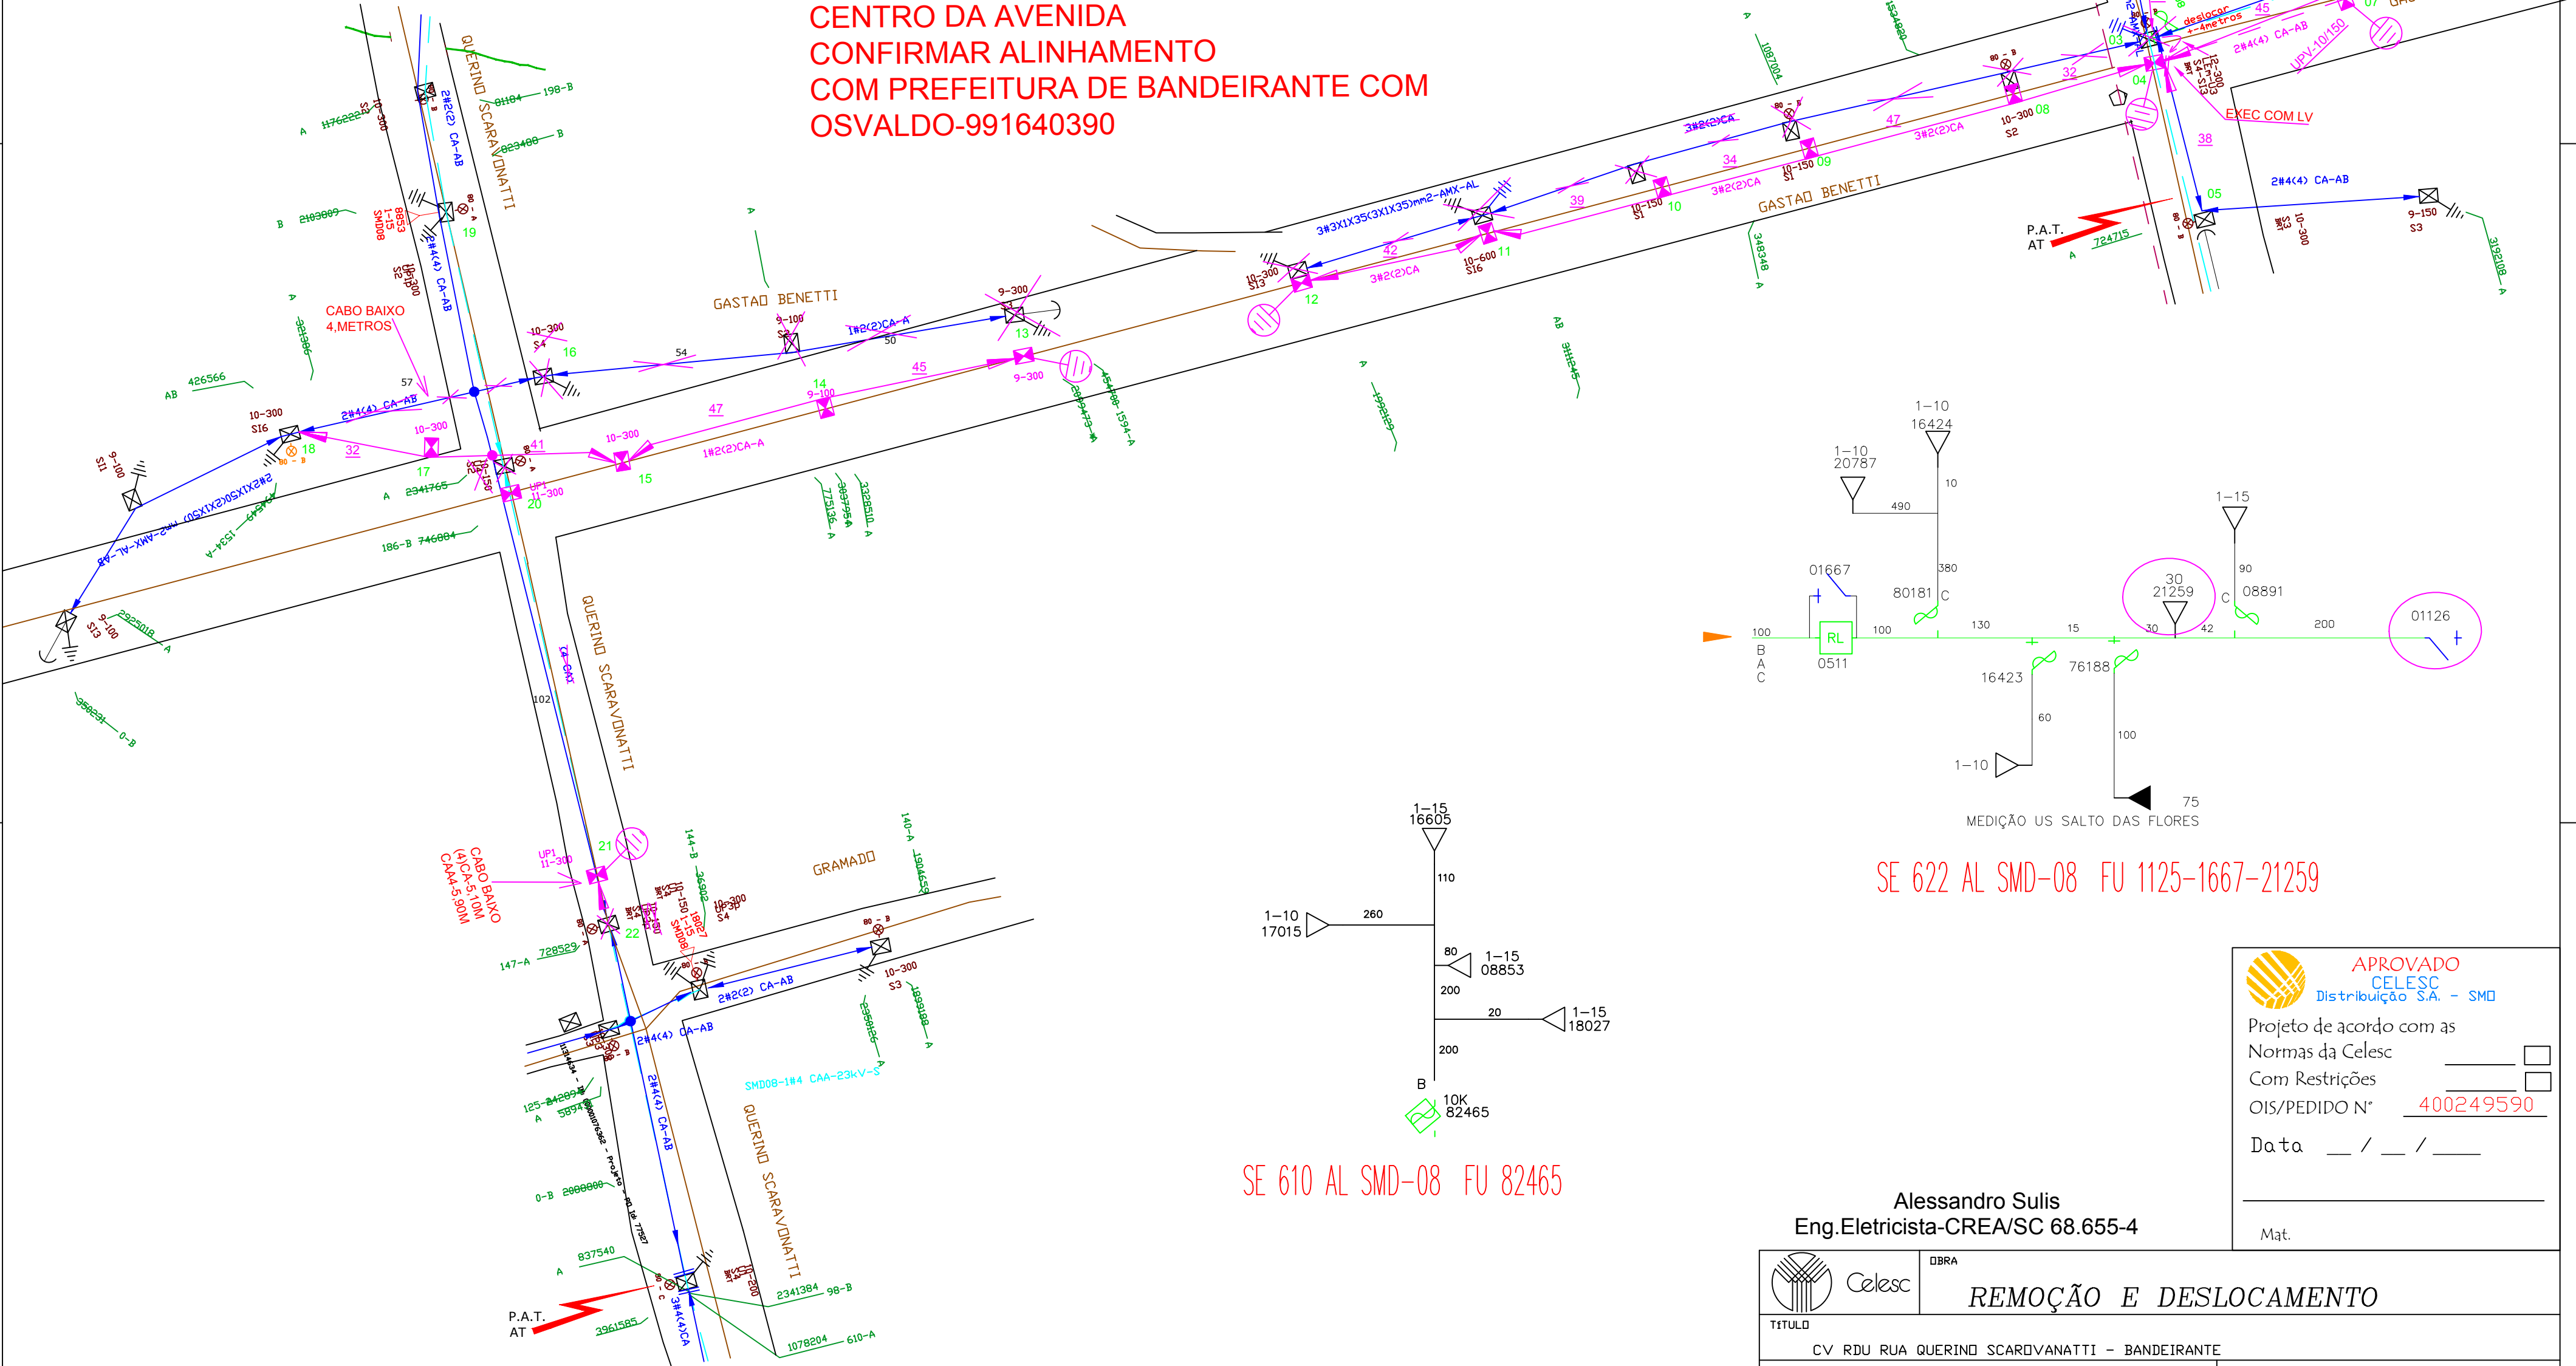

SE 622 AL SMD-08 FU 1125-1667-21259



SE 610 AL SMD-08 FU 82465

Alessandro Sulis
Eng.Eletricista-CREA/SC 68.655-4

APROVADO
CELESC
Distribuição S.A. - SMD

Projeto de acordo com as Normas da Celesc ☐
Com Restrições ☐
OIS/PEDIDO N° 400249590
Data ____ / ____ / ____
Mat. _____

		DBRA	
TÍTULO			
CV RDU RUA QUERINO SCAROVANATTI - BANDEIRANTE			
INTERESSADO		NÚMERO PROJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL		PS 400249590	
PROJETISTA		NÚMERO CADASTRO	
VALDECIR LASSEN			
DIGITALIZAÇÃO		ESCALA	DATA
VALDECIR LASSEN		SEM A2	11/03/2019

REMOÇÃO E DESLOCAMENTO