


Legenda

- Caixa Sifonada
- Caixas de passagem
- Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
- Curva 45 longa Amanco
- Curva 90 curta
- Curva 90 curta- coluna
- Joelho 45
- Joelho 45- desce
- Joelho 90
- Joelho 90- coluna
- Junção simples
- Junção simples c/ redução
- Lavatório Residencial com sifão
- Luva de correr
- Luva simples
- Ramais de Ventilação
- Te sanitário
- Vaso Sanitário c/ curva 90°

Legenda de condutos

- Esgoto
- Existente

- NOTAS:**
- O sistema de tratamento de esgoto, Fossa Séptica, Filtro anaeróbio e Poço Sumidouro deverá ser mantido aberto para vistoria até a rovação da vigilância sanitária do Município.
 - O fundo do Poço Sumidouro deverá estar no mínimo 1,50m de distância do nível máximo do lençol freático.
 - Tubulação com diâmetro menor ou igual a 75mm deverá ser executada com inclinação mínima de 2%. Tubulação com diâmetro igual a 100mm deverá ser executada com inclinação mínima de 1%.

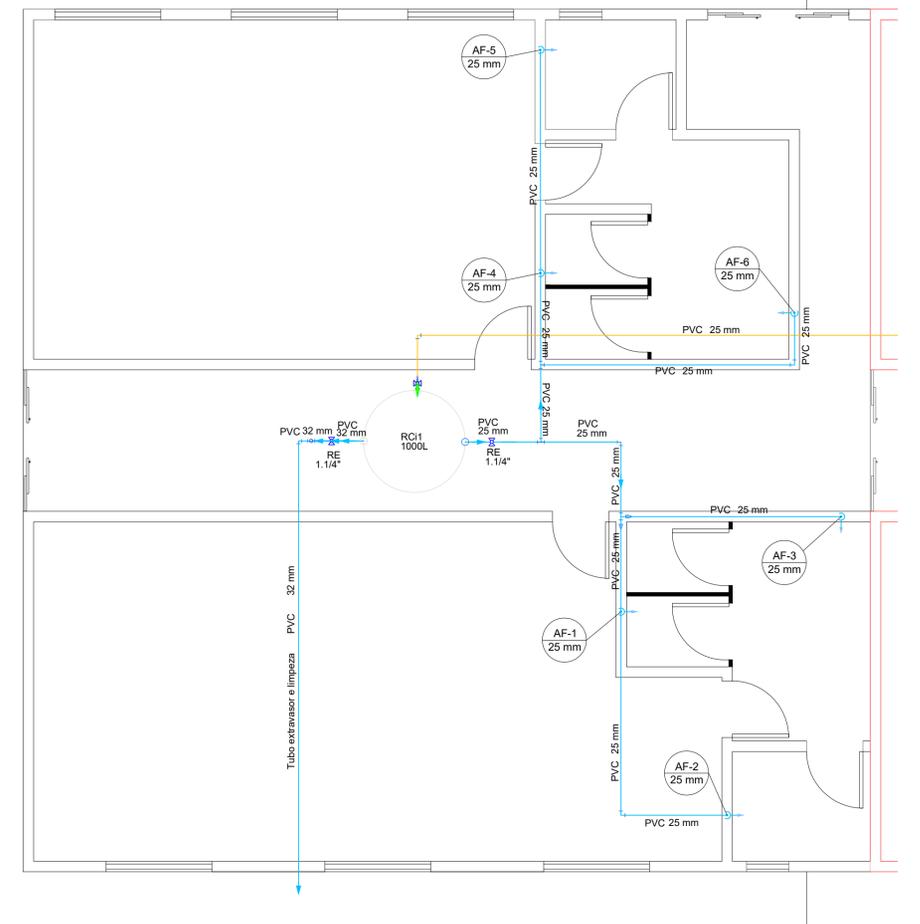


PLANTA BAIXA – HIDRÁULICO
Esc.: 1/50

Legenda de condutos

- Água fria
- Alimentação

PLANTA BAIXA – SANITÁRIO
Esc.: 1/50

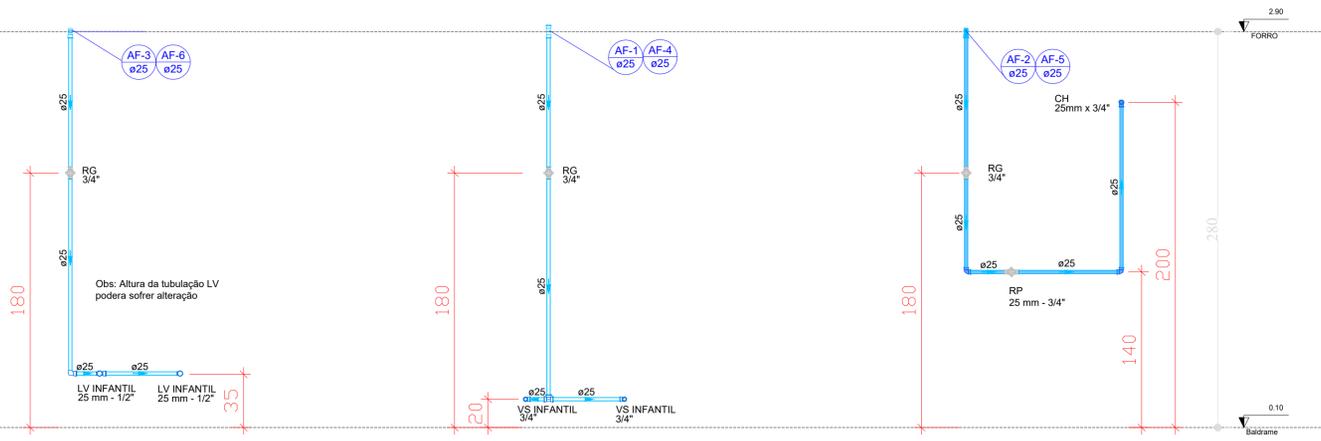

DETALHES – HIDRÁULICO
Esc.: 1/50

Lista de materiais

Esgoto	
Caixas de Passagem	
Caixa de passagem PVC 30 cm	1 pç
PVC Acessórios	
Caixa sifonada 150x150x50	4 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	4 pç
Valvula p/ lavatório e tanque 1"	4 pç
PVC Esgoto	
Curva 45 longa 50 mm	1 pç
Curva 90 curta 100 mm	5 pç
40 mm	6 pç
50 mm	5 pç
Joelho 45 100 mm	9 pç
40 mm	3 pç
50 mm	6 pç
Joelho 90 50 mm	2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	6 pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	3 pç
100 mm - 100 mm	3 pç
40 mm x 40 mm	3 pç
Luva de correr 100 mm	1 pç
50 mm	1 pç
Luva simples 100 mm	4 pç
50 mm	1 pç
Redução excêntrica 100 mm - 50 mm	1 pç
Tubo PVC porta-bolsa c/ violão 100 mm - 4"	36.0 m
Tubo rígido c/ ponta lisa	
40 mm	5.00 m
50 mm	15.00 m
Tê sanitário 100 mm - 100 mm	1 pç
Ramais de Ventilação 50 mm - 50 mm	4 pç


Lista de materiais

Alimentação	
PVC rígido soldável	
Tubos 25 mm	4.16 m
Água fria	
Aparelho	
Chuveiro 25mm x 3/4"	2 pç
Torneira de Jardim 1" - 1.1/2"	0 pç
Torneira de lavatório 1"	4 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	4 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	6 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	2 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 30cm	4 pç
Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	4 pç
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	4 pç
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	2 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.c/ flange rosca p registro 25 mm - 3/4"	14 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	4pç
Tubos 25 mm	23.00 m
Tê 90 soldável 25 mm	2 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	3 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	2 pç
Tê red 90 sold c/ bucha latão B central 25 mm - 1/2"	2 pç

Lista de materiais

Alimentação	
PVC rígido soldável	
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d' água 25 mm - 3/4"	1 pç
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água 25 mm - 1/2"	1 pç
Curva 90 soldável 25 mm	1 pç
Joelho 45 soldável 25 mm	2 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	2 pç
Torneira de bóia 1/2"	1 pç
Tubos 25 mm	13.00 m
Tê 90 soldável 25 mm	1 pç
Água fria	
Metais	
Registro esfera VS compacto soldável PVC 25 mm	2 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d' água 25 mm - 1.1/4"	1 pç
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' água 25 mm - 3/4"	3 pç
Bucha de redução sold. curta 32 mm - 25 mm	2 pç
Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	2 pç
Tubos 32 mm	14.00 m
Tê 90 soldável 32 mm	2 pç
Reservatório cilíndrico	
Poliétileno 1000 L	1 pç

QUANTITATIVO – HIDROSSANITÁRIO

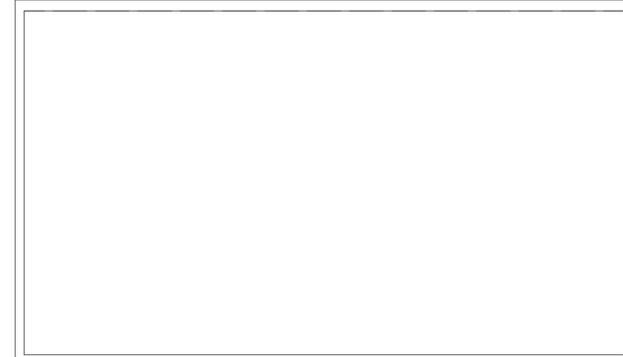

É PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA PLANILHA, SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO PELO PROJETISTA - LEI Nº9610 (19/02/1998)

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE Assinatura do Proprietário		Área ampliação 146,40m ²
RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Giovane Miguel Kuhn - CREA/SC nº 186.990-8		DATA Novembro/2024
ESPECIFICAÇÃO Planta Baixa AF/ES Detalhes		UNIDADES metros
PROJETO AMPLIAÇÃO CEI NOSSO SONHO		DESENHO Giovane
ENDEREÇO Rua Afonso Olboni, Centro - Bandeirante/SC		PRANCHA H1
CONTATO Av. Santo Antônio, 1069 - Bandeirante/SC / (49) 3626-0012 / E-mail: gmc@bandeirante.sc.gov.br		